
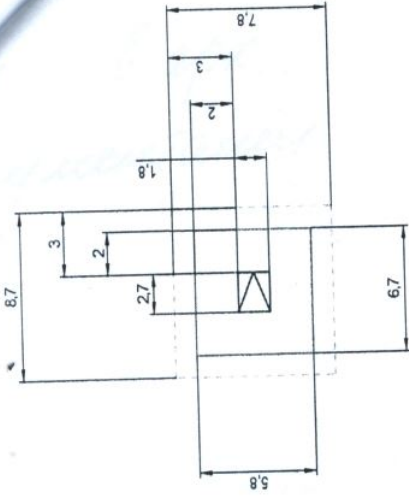


Топографічний план М 1:500

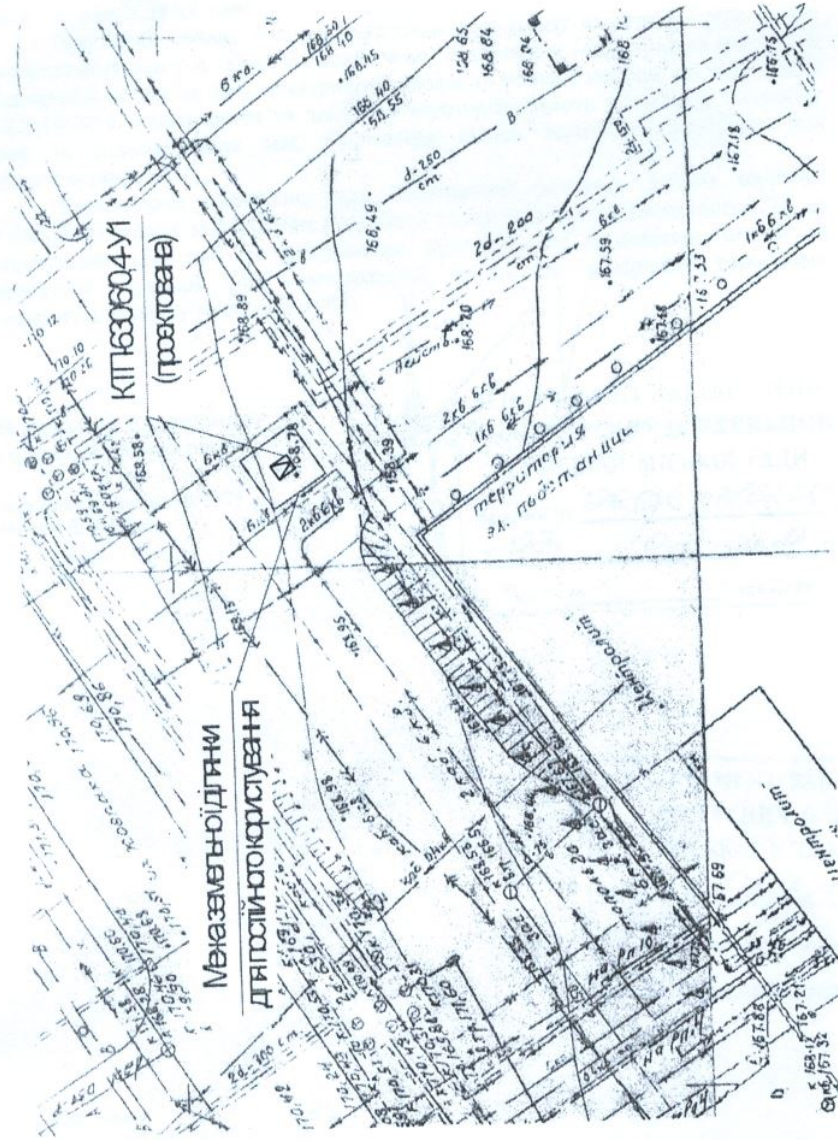

- Окрена зона встановлюється
 - за периметром трансформаторних підстанцій на відстані 3 м від стовпчик
 - уздовж підземних кабельних ліній у вузлах розподілу, обмеженої вертикальними площинами, що відстають по обидві сторони ліній від крайніх кабелів на відстань 1 метра

УМОВИ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ НЕ ПОТРАПИЛИ ДО ДСТУ

- Межа земельної ділянки, яка надається у постійне користування
- Межа охоронної зони

Комплекта трансформаторна підстанція проєктована



Типовий проєкт КТП		КТП-63060,4	Всього (площа шр доводиться)
Площа відводу на 1 КТП, м ²	Кількість, шт.	1	38,86
	Площа відводу, м ²	38,86	
Землекорис-туван	Будівництво	Нове	-
	Корисність	Ново	

Відомість відводу землі під КТП-63060,4-У1 (в межах АТ "Оумбленерго")

Планова відведення земельної ділянки в постійне користування під КТП-63060,4 мб виконується АТ "Оумбленерго"

-ЕПП		Реконструкція мережі 60,4 кВ нежитлового призначення ТОВ "Компресормашсервіс" м. Суми, вул. Козака, буд. 4		Старша	Архш	Архшів
Зм	Кльк	Арк	Нарк	Ділис	Дата	
Розробив						
Моде встановлення КТП-63060,4-У1						
АТ "Оумбленерго" облгв "Оумбленерго" м. Суми						